


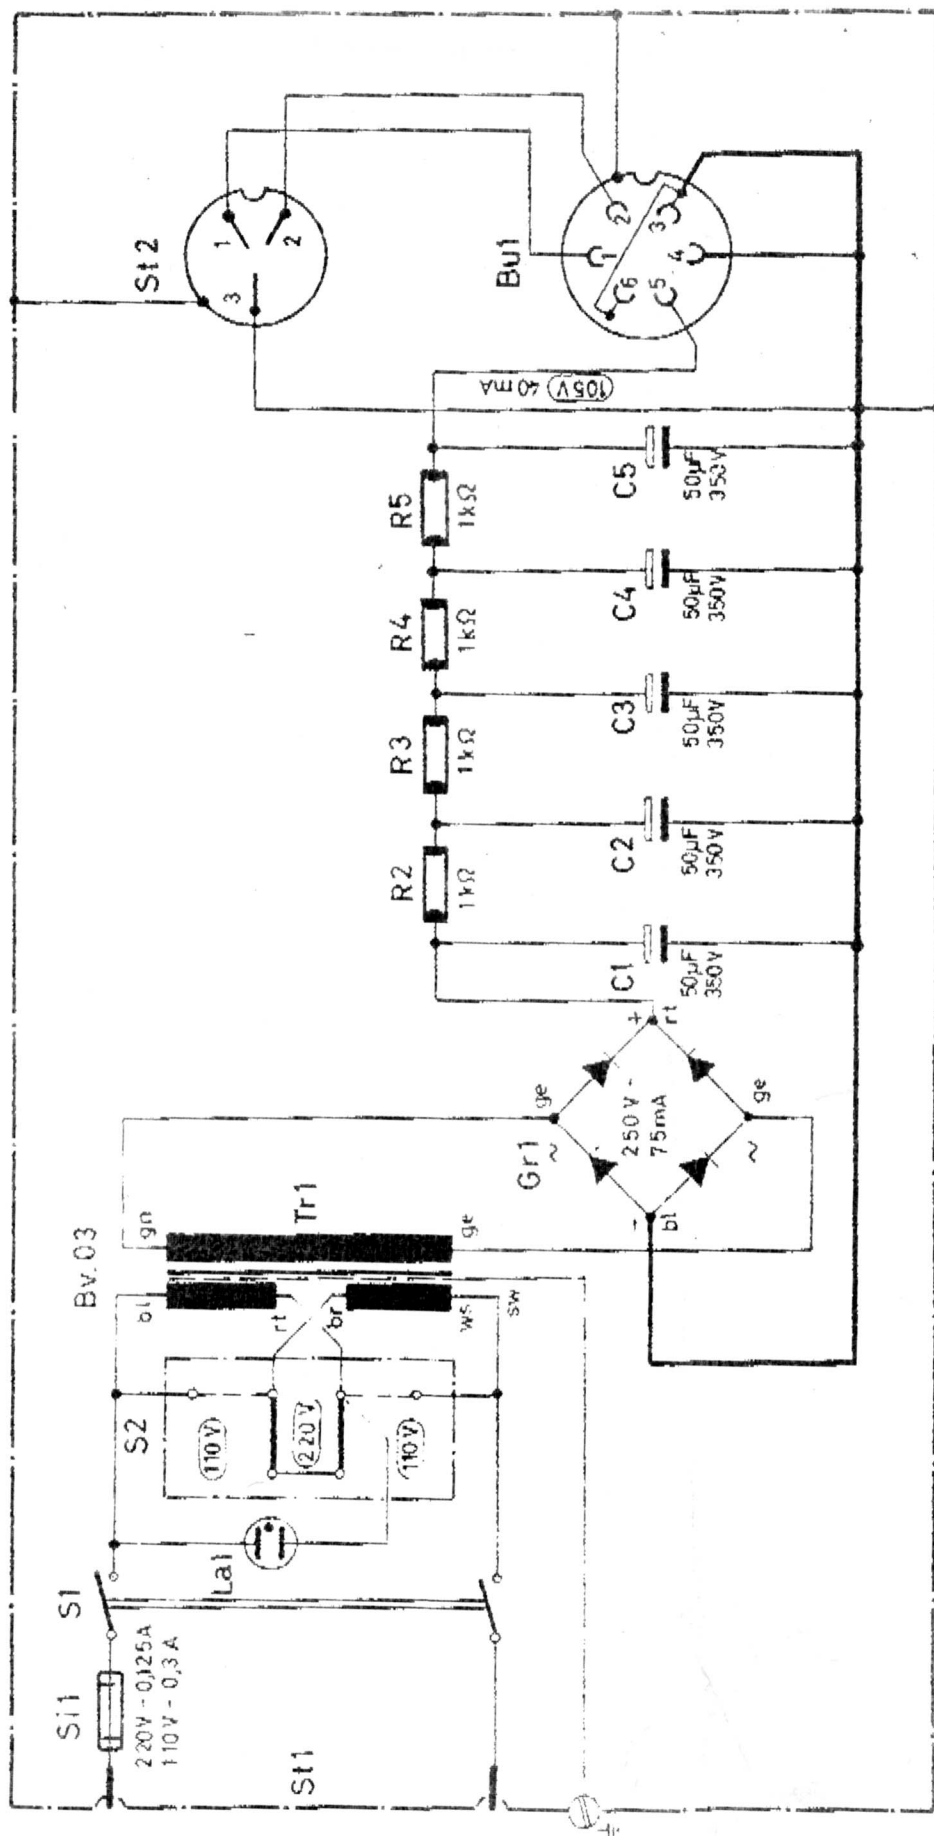

2 W
DIN 41404

Spannungswerte

Bei Ersatzteilbestellung Gerät-Nr. u. Pos. Zahlen angeben.

Die Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, B. G. B.)

Georg Neumann
Laboratorium für Elektroakustik G.m.b.H.

	Tag	Name
gezeichnet	5.8.58	Ja.
geprüft		
bezogen		

Netzanschlußgerät
NG

NG - 00 - 00 - 00 S

Ersatz für NG11-S
Ersetzt durch